


RKT-w obudowie

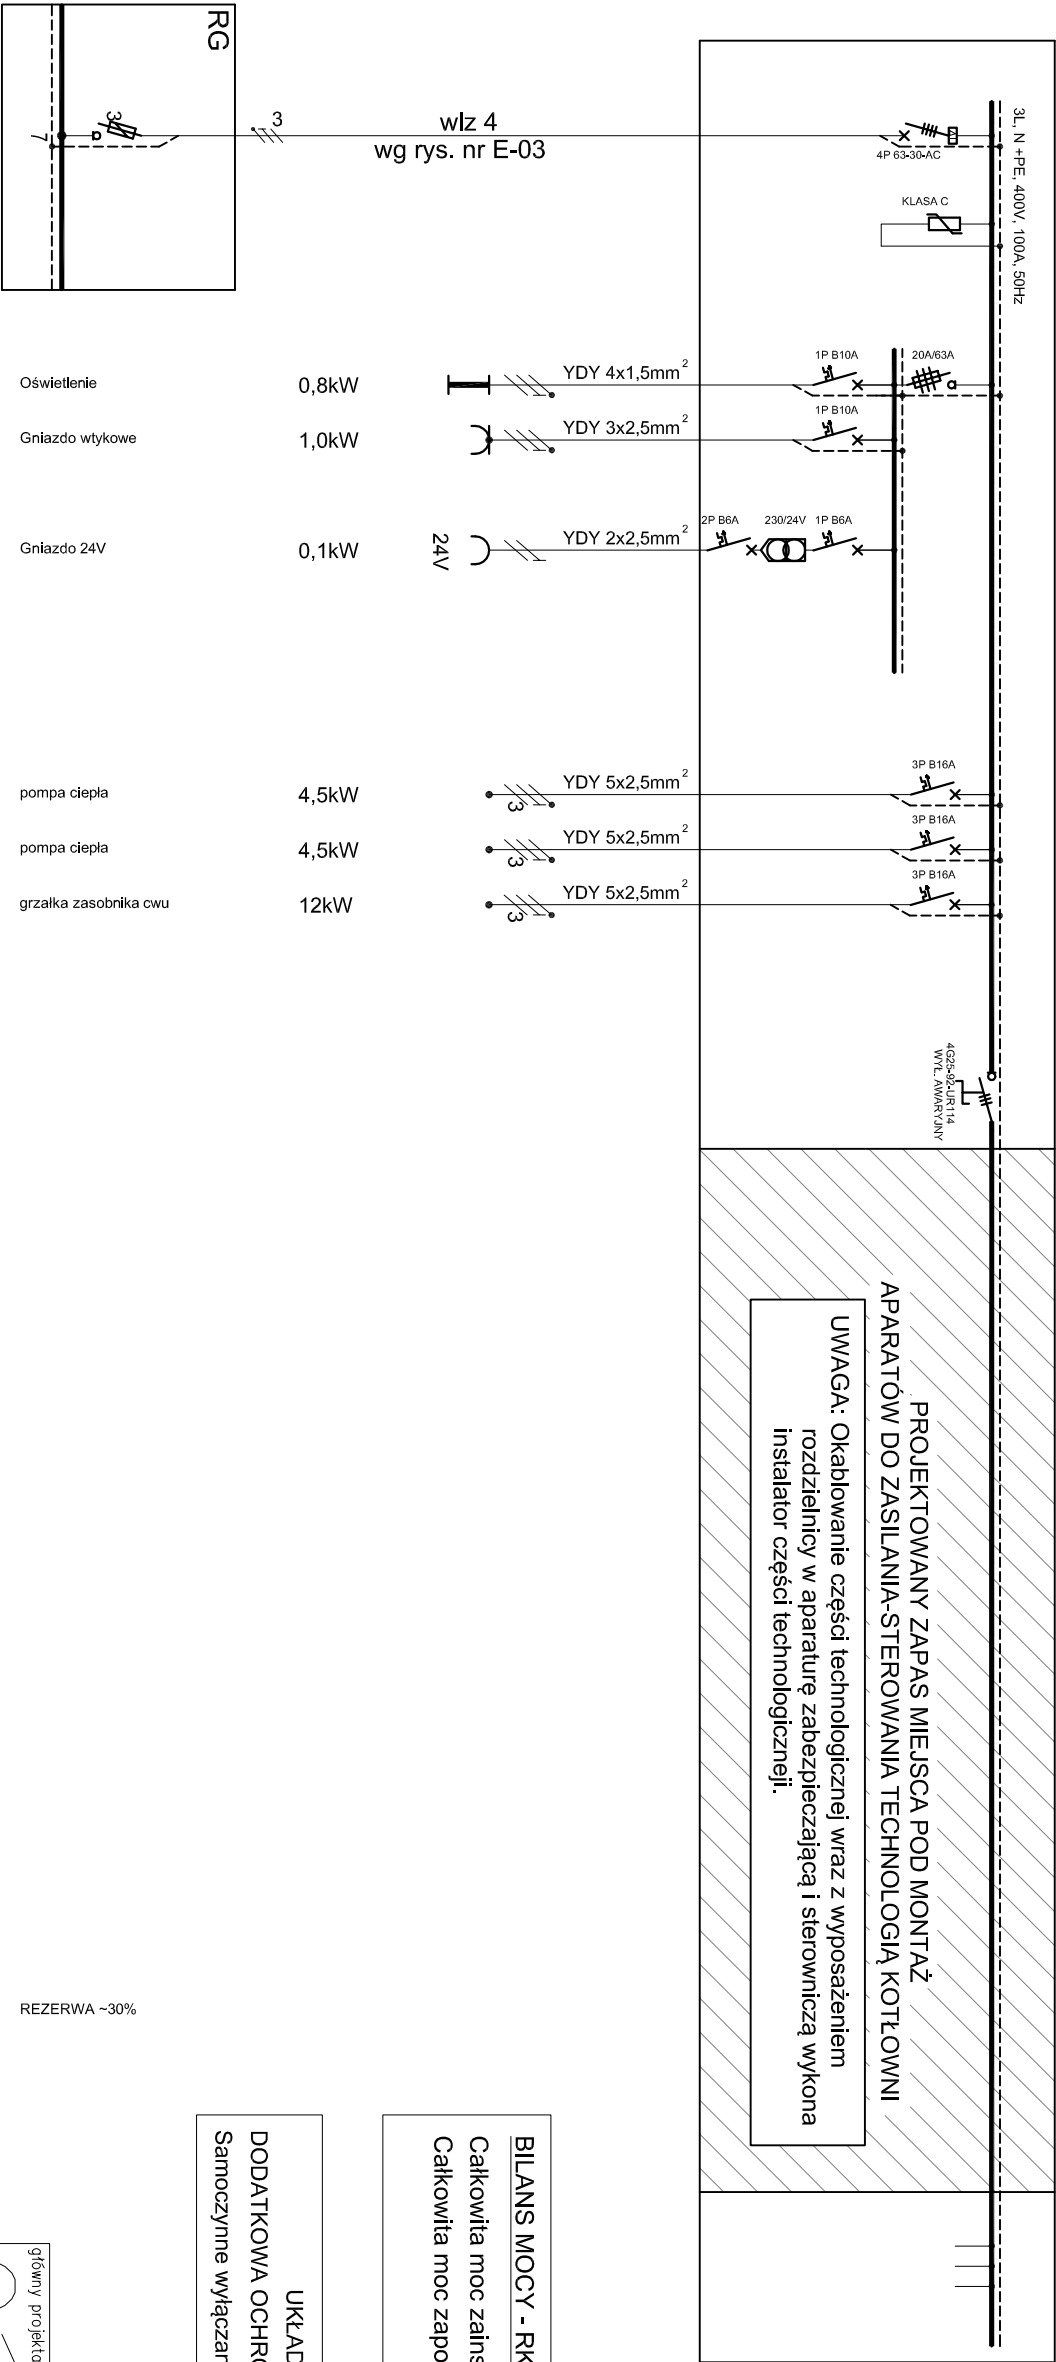

- UWAGI :
- Opis urządzeń wg listy elementów kotłowni części technologicznej.
  - Lampki sygnalizacyjne opisać i zamontować na drzwiach tablicy RKT.
  - Regulatory wraz z kompletem czujników i okablowania dostarcza i montuje wykonawca automatyki kotłowni.
  - Przewody instalacji aktywnego bezpieczeństwa inst. gazowej wykonać wg wytycznych producenta systemu.
  - Wyłącznie awaryjny części technologicznej zamontować na drzwiach tablicy RKT

**BILANS MOCY - RKT:**  
Całkowita moc zainstalowana  $\Sigma P_i=22kW$   
Całkowita moc zapotrzebowana  $\Sigma P_z=20kW$

**UKŁAD SIECI: TN-S**  
**DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:**  
Samoczynne wyłączenie/wyłączniki różnicowoprądowe

główny projektant:

**GÓRECKI** główny projektant  
53-112 Wrocław  
+48 90 252 08 40  
www.gorecki-arch.pl

**DE** DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK  
RYNEK 13 23-100 Bychawa  
tel.: +48 500 16 25 55  
e-mail: szczepan.dejneke@gmail.com  
NIP: 71916980-53 REGON: 1400242853

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM  
ŻŁOBKOWYM WRAZ Z AGROGACJĄ I UZBROJENIEM  
TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW  
WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA  
ŁADEK-ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GINIA ŁADEK-ZDRÓJ  
RYNEK 31  
57-540 ŁADEK-ZDRÓJ

projektant

mgr inż. arch. Jarosław Przybyśz branża podpis  
nr upr. 105/005/05

mgr inż. arch. Jarosław Przybyśz branża podpis  
nr upr. 105/005/05

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY  
RKT

Rysunek nr: E-011

Data: LIPiec 2015