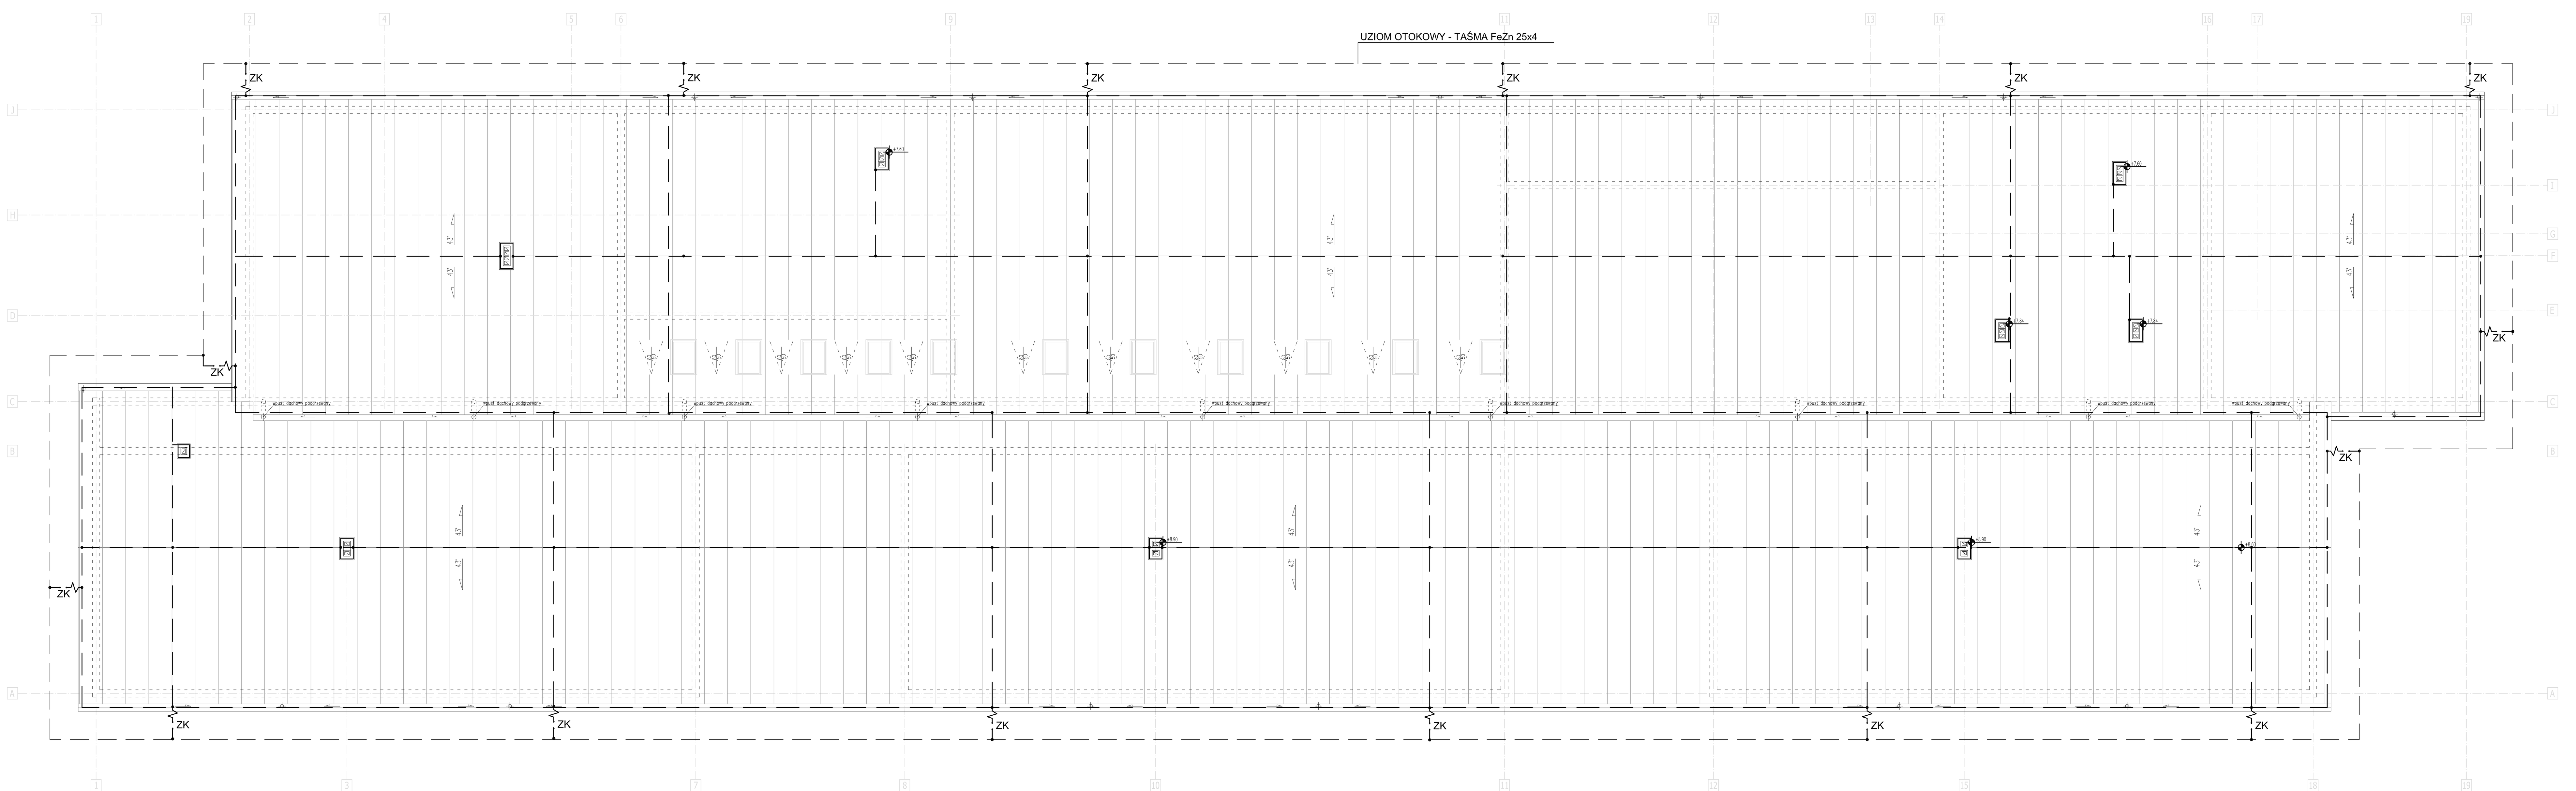

OZNACZENIA – INSTALACJA ODGROMOWA

Symbol	Opis
———	Zwód poziomy-drut DFeZnø8mm
ZK	Złącze kontrolne instalacji odgromowej
—⋀—	Przewód odprowadzający DFeZnø8

UWAGI:

1. Dla obiektu przyjęto IV poziom ochrony odgromowej.
2. Zwody pionowe wykonać jako iglice kominowe h=3m.
3. Przewody odprowadzające wykonać przewodem DFeZNø8. Przewody układać w rurach PVCø22 (grubość min. 5mm) pod warstwą ocieplenia.
4. Złącza kontrolne montowane w puszkach na elewacji budynku.

główny projektant:
GóRECK
dominik góreck
pracowniarchitektury
ślężna 205/8
53-112 wrocław
+48 502 520 840
www.gorecki-arch.pl

DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK
RYNEK 13 23-100 Bychawa
tel. .+48 500 162 555
e-mail. szczepan.dejnek@gmail.com
NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653
DE PRACOWNIA

projekt:
BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK–ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor
GMINA LĄDEK–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 LĄDEK–ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. arch. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOS/05	elektryczna	
sprawdzający	branża	podpis
mgr inż. arch. Jarosław Przybysz nr upr. 105/DOS/05		

PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

Rysunek: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

Rewizja: –
Skala: 1:100
Rysunek nr: E–07
Data: LIPIEC 2015
Rysował: