


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI NA PROSTEJ

0+082,5 - 0+128 Km

Przebudowa drogi gminnej Nr 6 w miejscowości Stójków o długości 334 m

Nr ewidencyjny działki 6

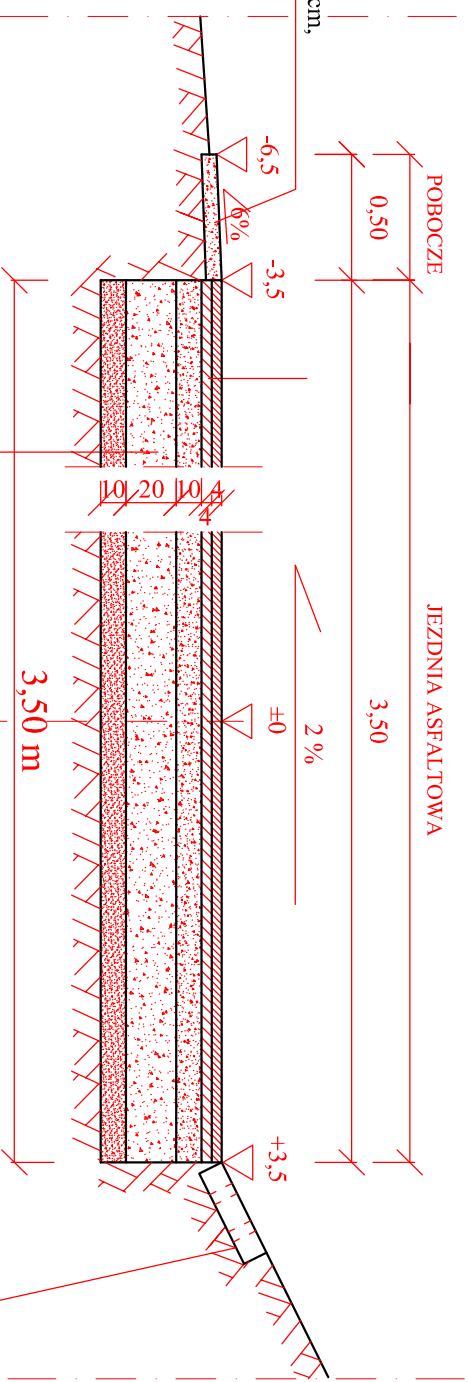

Projektowane pobocze z kłınca łamanego 0 / 31,5 mm, spełniające wymagania określone w normie PN-S-06102:1997 jak dla podbudowy zasadniczej. Szerokość poboczy 50 cm, grubość warstwy tłuczni 6 cm,

Projektowana nawierzchnia asfaltowa o szerokości jezdni 3,50 m. Warstwa ścierna asfaltowa - grubość 4 cm, z betonu asfaltowego 0-12, 0-16.

Projektowana nawierzchnia asfaltowa o szerokości jezdni 3,50 m. Warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 4 cm, z betonu asfaltowego 0-18, 0-20.

Skropienie tłuczniowej podbudowy drogi - emulsją asfaltową 1,5 kg/m<sup>2</sup> z posypaniem frezowiną.

Projektowana podbudowa tłuczniowa - warstwa górna - podbudowa z tłuczni kamiennego łamanego gatunku min II; tłuczeń 31,5/63 mm. Grubość podbudowy 15 cm, wg. PN-84/S-96023. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s = 1,00$ .

Projektowana podbudowa tłuczniowa - warstwa dolna - podbudowa z tłuczni kamiennego łamanego gatunku min II; tłuczeń 31,5/63 mm. Grubość podbudowy 15 cm, wg. PN-84/S-96023. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s = 1,00$ .

Podłoże ulepszone - projektowana warstwa odsączająca z piasku lub pospółki max 0/31,5. Grubość warstwy 10 cm, wg. PN-84/S-96023, BN-66/6774-01. Warstwa spełniająca wymagania określone w normie PN-S-06102:1997 jak dla podbudowy zasadniczej. Kruszywo o wskaźniku zagęszczenia wg. Proctora  $I_s \geq 0,95$ , optymalnie  $I_s \geq 0,97$

Korytowany, profilowany i zagęszczony grunt rodzimy, o wskaźniku zagęszczenia  $> 0,96$ .

Projektowane wzmocnienie skarpy gruntowej płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm

Inwestor:		GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ	
ul. Rynek Nr 31		57-540 Łądek Zdrój	
Jednostka projektowa:		BUDDO - PROJEKT	
Uslugi Administracyjno Budowlane		ul. Zajączka Nr 3	
57-300 Kłodzko		Stadium	
Projektant:	Aleksander Ruczkowski	PB-W	03.2012
mgr inż. Robert Wasik		Branża	Skala
		drogi	1 : 30
Zadanie:	Przebudowa drogi gminnej Nr 6 w Stójkowie o długości 334 m,		
nr geod. 6, Gmina Łądek Zdrój - 0+000 - 0+334 km	Nr oprac.	Nr umow. JE-7234.4.	
Tytuł	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI		2012.407
			Nr-ys.
			6