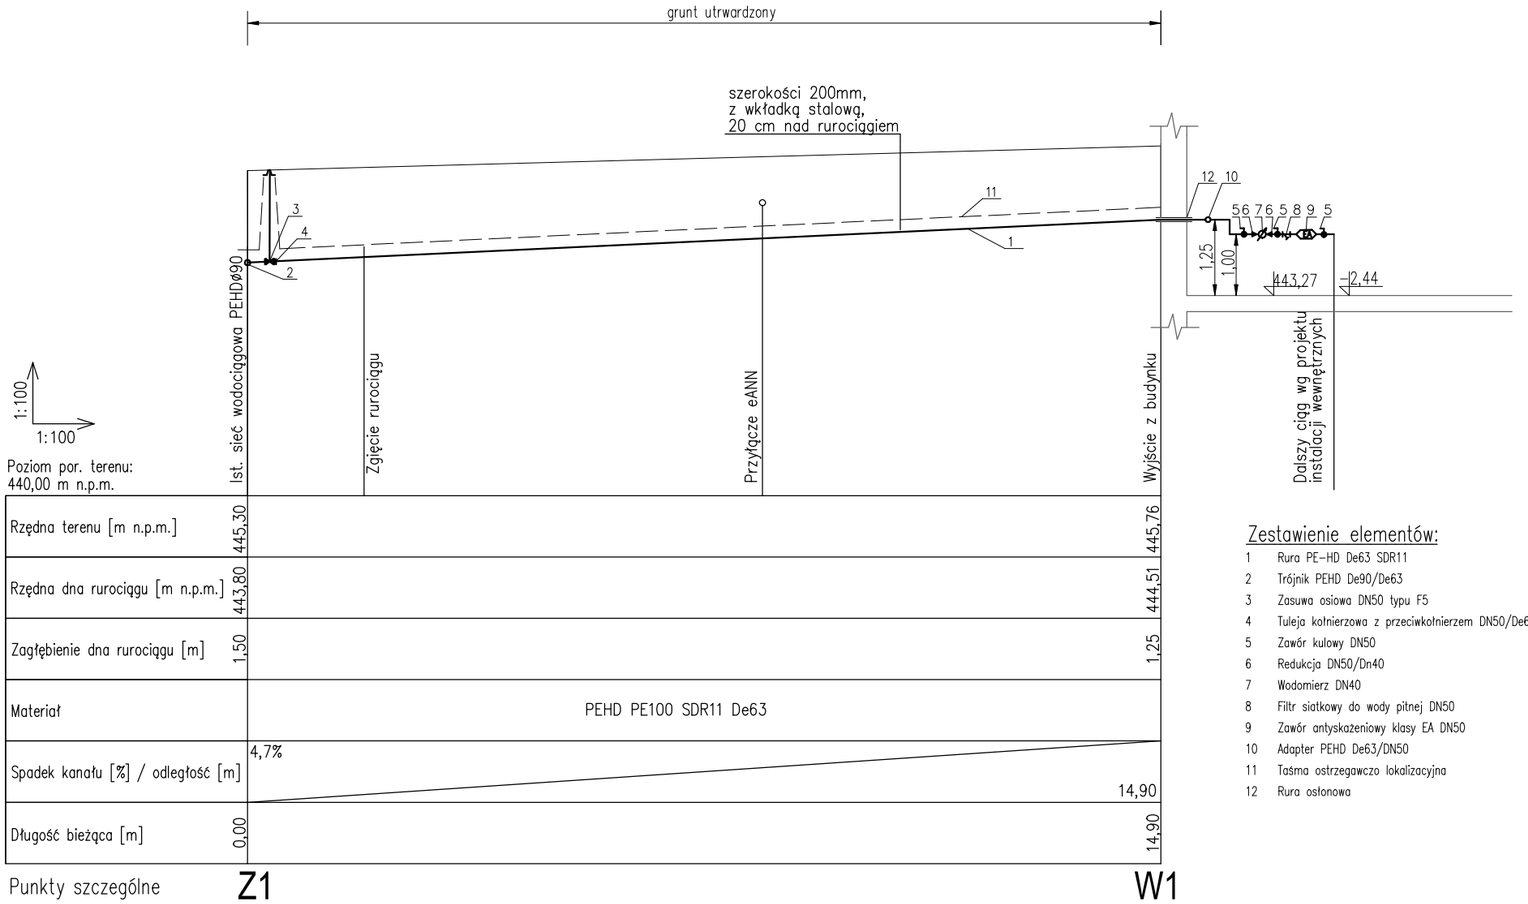

Zestawienie elementów:

1 Rura PE-HD De63 SDR11
2 Trójnik PEHD De90/De63
3 Zasuwa osiowa DN50 typu F5
4 Tuleja kołnierzowa z przeciwkołnierzem DN50/De63
5 Zawór kulowy DN50
6 Redukcja DN50/Dn40
7 Wodomierz DN40
8 Filtr siatkowy do wody pitnej DN50
9 Zawór antyskażeniowy klasy EA DN50
10 Adapter PEHD De63/DN50
11 Taśma ostrzegawczo lokalizacyjna
12 Rura osłonowa

BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA
Andrzej Kociński
Ponikwa 45
57-500 Bystrzyca Kł.

Inwestor: Gmina Lądek-Zdrój
Rynek 31, 57-540 Lądek - Zdrój

Temat: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości

Rysunek:	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	skala: 1:100/100
Projektant:	mgr inż. Paweł Bilka, 477/01/DUW	
Współpraca	mgr inż. Adrian Bil, mgr. inż Magdalena Macuk	Data: 08.2017
Specjalność:	INSTALACJE SANITARNE - PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.: **02s**