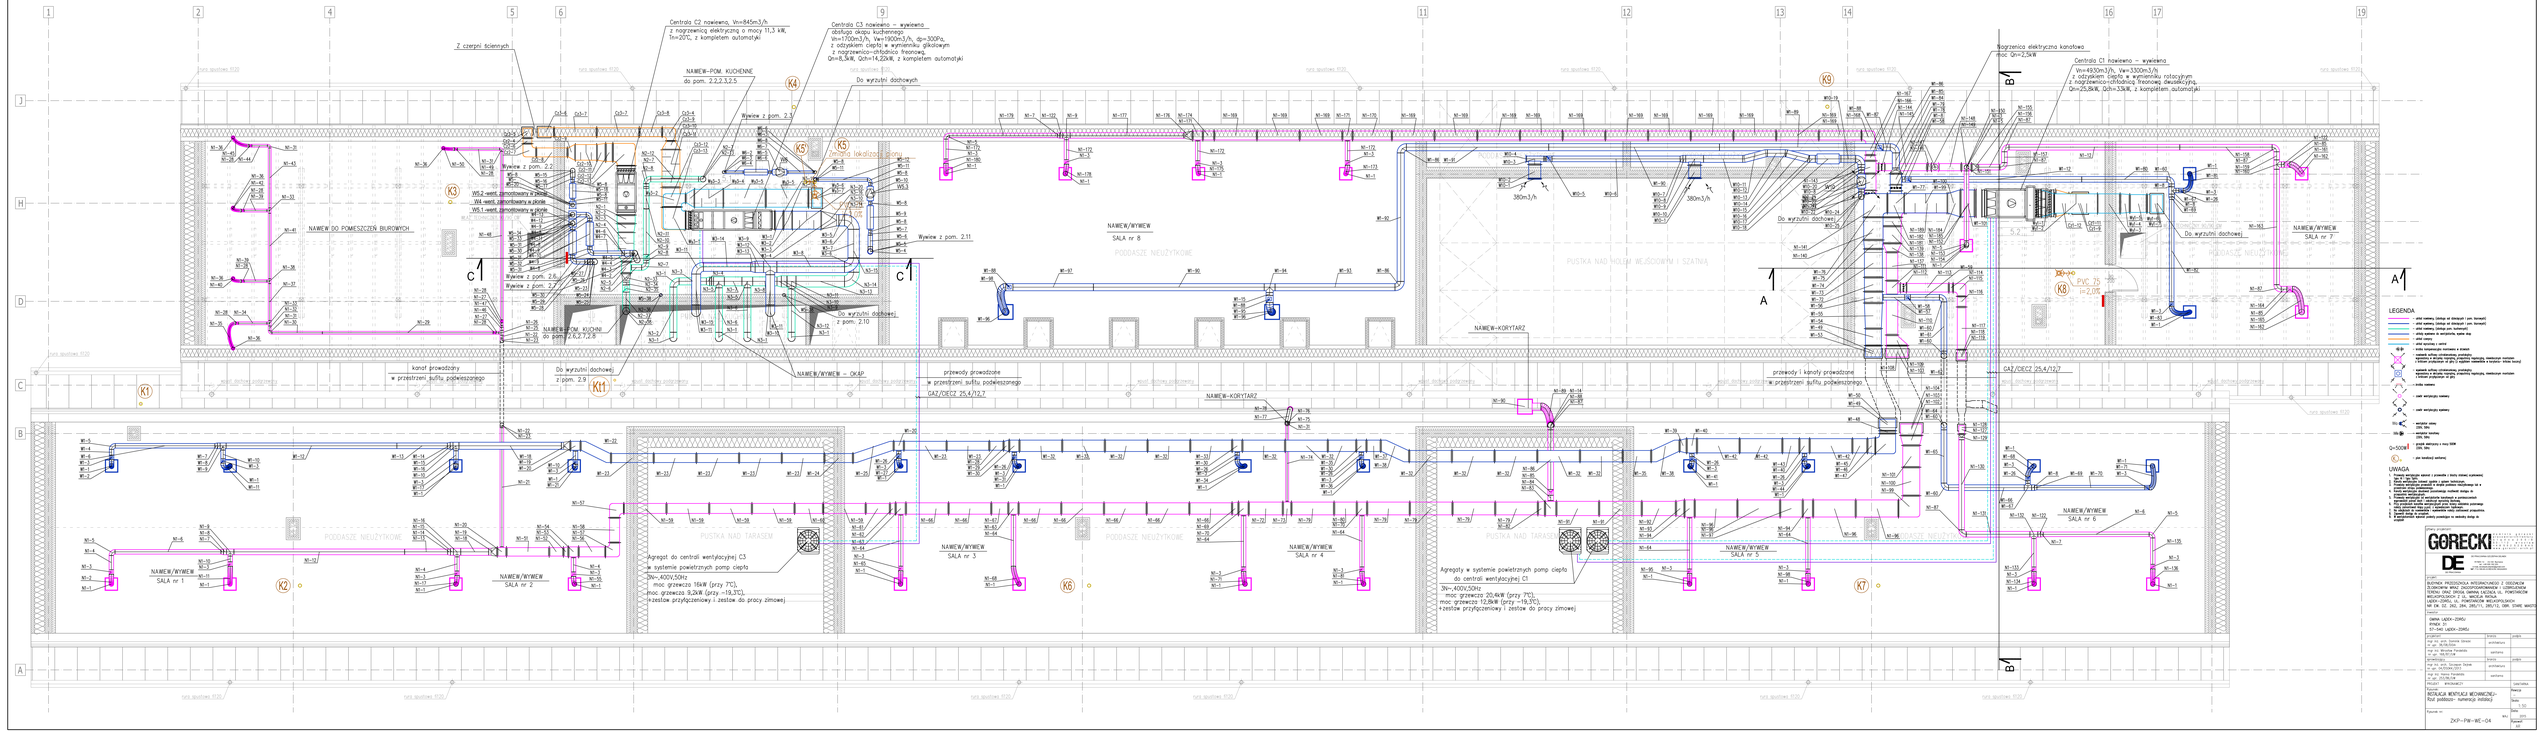
Centrala C2 nawiewno, Vn=845m3/h
z nagrzewnicą elektryczną o mocy 11,3 kW,
tn=20°C, z kompletem automatyki
Centrala C3 nawiewno – wywiewna
dostawa okapu kuchennego
Vn=1700m3/h, Vw=1900m3/h, dp=300Pa,
z odzyskiem ciepła w wymienniku glikolowym
z nagrzewnico-chłodnicą freonową dwusekcyjną,
Qn=8,5kW, Qch=14,22kW, z kompletem automatyki
Z czerpni ściennych
NAWIEW-POM. KUCHENNE
do pom. 2.2,2.3,2.5
Do wyrzutni dachowych
Wywiew z pom. 2.1
Wywiew z pom. 2.2
Wywiew z pom. 2.6
Wywiew z pom. 2.7
Wywiew z pom. 2.11
Do wyrzutni dachowej z pom. 2.10
NAWIEW DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
NAWIEW-POM. KUCHNI do pom. 2.8, 2.9
Do wyrzutni dachowej z pom. 2.9
NAWIEW/WYWIEW – OKAP
NAWIEW-KORYTARZ
przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego
GAZ/DECZ 25,4/12,7
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 1
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 2
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 3
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 4
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 5
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 6
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 7
NAWIEW/WYWIEW SALA nr 8
Agregat do centrali wentylacyjnej C3
w systemie powietrznych pomp ciepła
3N~,400V,50Hz
moc grzewcza 16kW (przy 7°C),
moc grzewcza 9,2kW (przy –19,3°C),
+zestaw przyłączeniowy i zestaw do pracy zimowej
Agregaty w systemie powietrznych pomp ciepła
do centrali wentylacyjnej C1
3N~,400V,50Hz
moc grzewcza 20,4kW (przy 7°C),
moc grzewcza 12,9kW (przy –19,3°C),
+zestaw przyłączeniowy i zestaw do pracy zimowej
Nagrzewnica elektryczna kanałowa
moc Qn=2,5kW
Centrala C1 nawiewno – wywiewna
Vn=4930m3/h, Vw=3300m3/h
z odzyskiem ciepła w wymienniku rotacyjnym
z nagrzewnico-chłodnicą freonową dwusekcyjną,
Qn=25,8kW, Qch=33kW, z kompletem automatyki
Do wyrzutni dachowej
380m3/h
PUSTKA NAD HOLEM WEJŚCIOWYM I SZATNIĄ
PODDASZE NIEUŻYTKOWE
PUSTKA NAD TARASEM
GAZ/DECZ 25,4/12,7
PVC 75 i=2,0%
LEGENDA
UWAGA
GORECKI
DE
BIURO PROJEKTOWE INTERNACYJNEGO Z ODDZIAŁEM
ZLOKALIZOWANE WRAZ ZAGRANICZNYMI I LOKALNYMI
BIURAMI OPOLE, GDAŃSK, KATOWICE, KRAKÓW, LUBLIN,
WARSZAWA, WROCŁAW, ZIELONA GÓRA, ŁÓDŹ, POZNAŃ
LUBLIN 20-064, ul. PONTONOWA 49 LOK.1
tel. OR. 32 262, 264, 265/71, 265/72, ISDN. 51440, MAGNET
OWNA LUBLIN
RYNEK 31
51-540 ŁUBOW-ZGMIŁ
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Dorota Gorecka
mgr inż. arch. Grzegorz Tarnek
mgr inż. Mirosław Fenenko
mgr inż. Marcin Fenenko
mgr inż. Mirosław Fenenko
mgr inż. arch. Grzegorz Tarnek
mgr inż. Mirosław Fenenko
mgr inż. Mirosław Fenenko
mgr inż. Mirosław Fenenko