
Do wpustu dachowego
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −1,32
434,00 m n.p.m.
50
R


Do wpustu dachowego
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,95
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,60
434,00 m n.p.m.
50
R

POZIOM PORÓWNAWCZY 428,00 mnpm

	trójnik	wejście do budynku	
RZĘDNA TERENU/POSADZKI	433,80	434,00	434,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	432,48	432,58	433,40
ŚREDNICA/SPADEK %	PVC ø160		8,1%
ZAGŁĘBIENIE	−1,32	−1,42	−0,60
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,20	11,30

	trójnik	wejście do budynku	projektowana KS ø160	
RZĘDNA TERENU/POSADZKI	433,90	434,00	434,00	434,00
RZĘDNA DNA KANAŁU	432,88	432,97	433,35	433,37
ŚREDNICA/SPADEK %	PVC ø160			4,0%
ZAGŁĘBIENIE	−1,02	−1,04	−0,68	−0,65
ODLEGŁOŚĆ	0,00	2,20	11,65	12,30

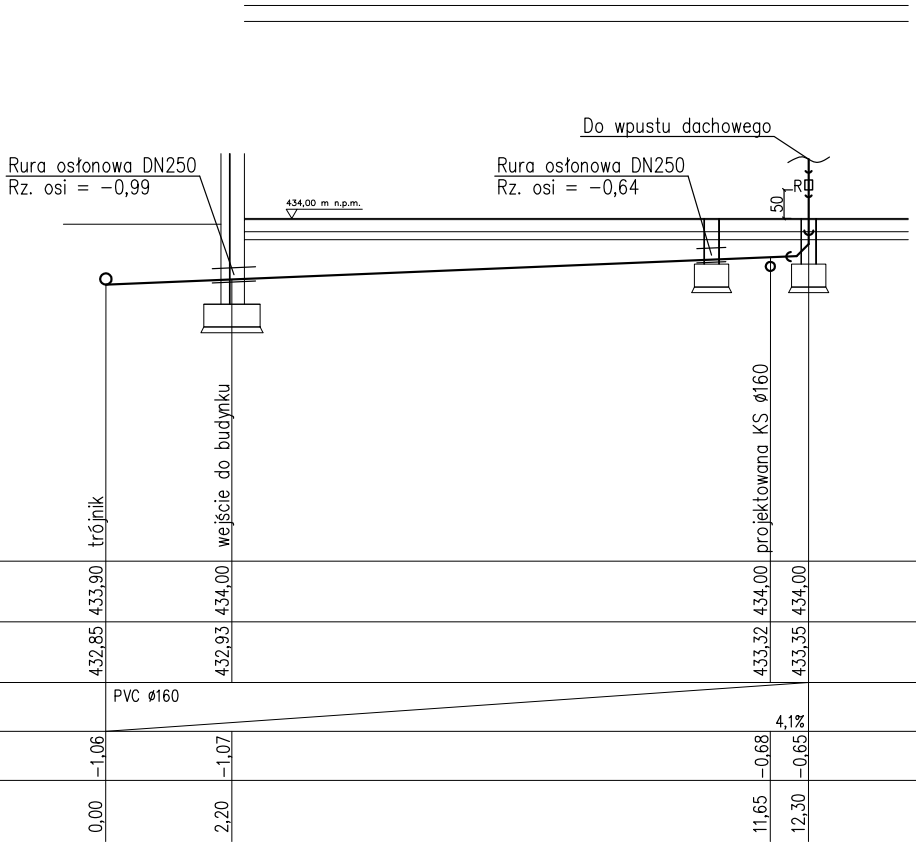
Do wpustu dachowego
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,99
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,64
434,00 m n.p.m.
50
R
trójnik
wejście do budynku
projektowana KS ø160
433,90
434,00
434,00
434,00
432,85
432,93
433,32
433,35
PVC ø160
4,1%
−1,06
−1,07
−0,68
−0,65
0,00
2,20
11,65
12,30

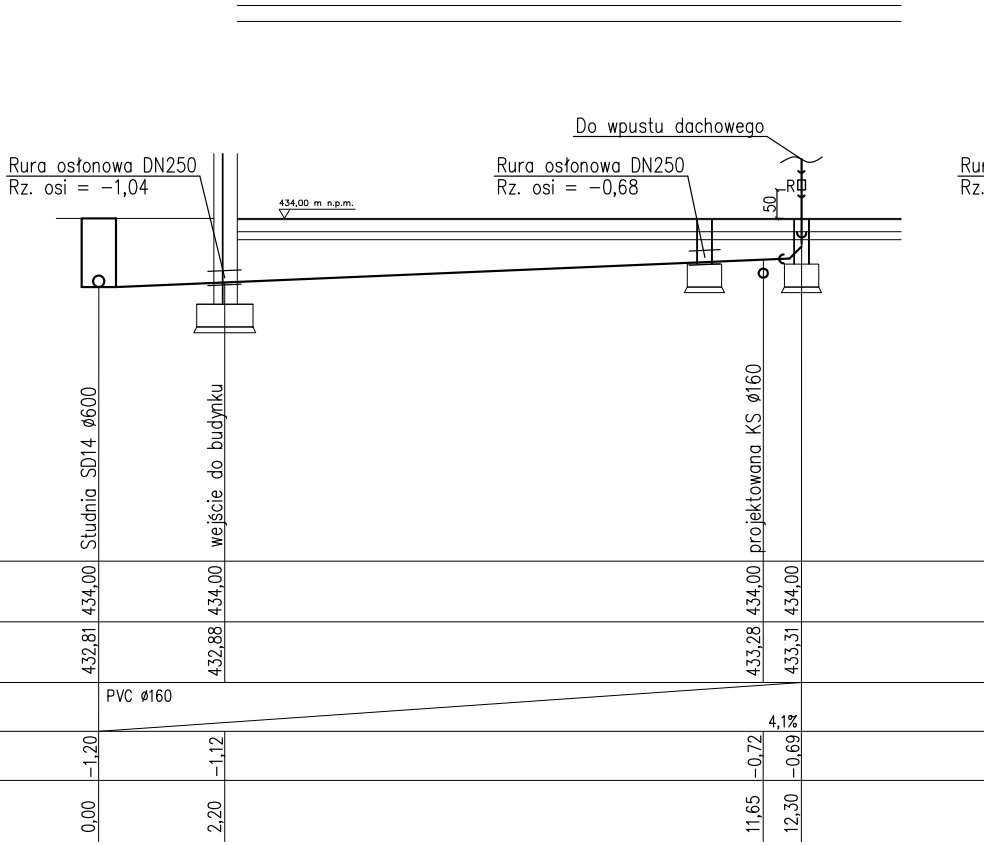
Do wpustu dachowego
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −1,04
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,68
434,00 m n.p.m.
50
R
Studnia SD14 ø600
wejście do budynku
projektowana KS ø160
434,00
434,00
434,00
434,00
432,81
432,88
433,28
433,31
PVC ø160
4,1%
−1,20
−1,12
−0,72
−0,69
0,00
2,20
11,65
12,30

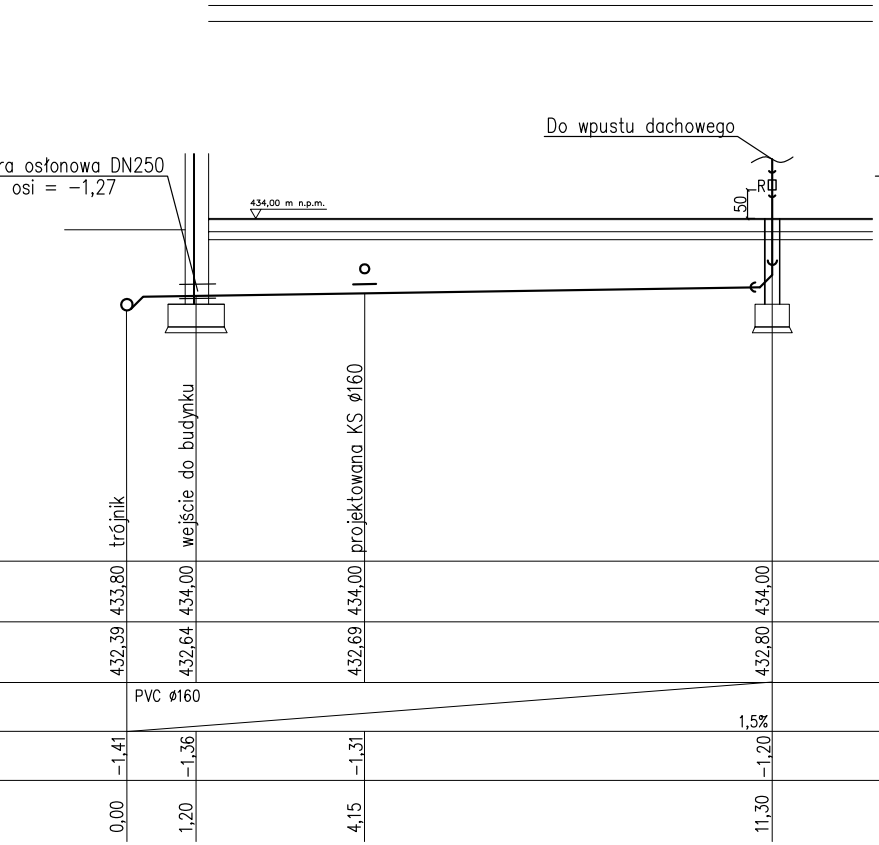
ra osłonowa DN250
osi = −1,27
Do wpustu dachowego
434,00 m n.p.m.
50
R
trójnik
wejście do budynku
projektowana KS ø160
433,80
434,00
434,00
434,00
432,39
432,64
432,69
432,80
PVC ø160
1,5%
−1,41
−1,36
−1,31
−1,20
0,00
1,20
4,15
11,30

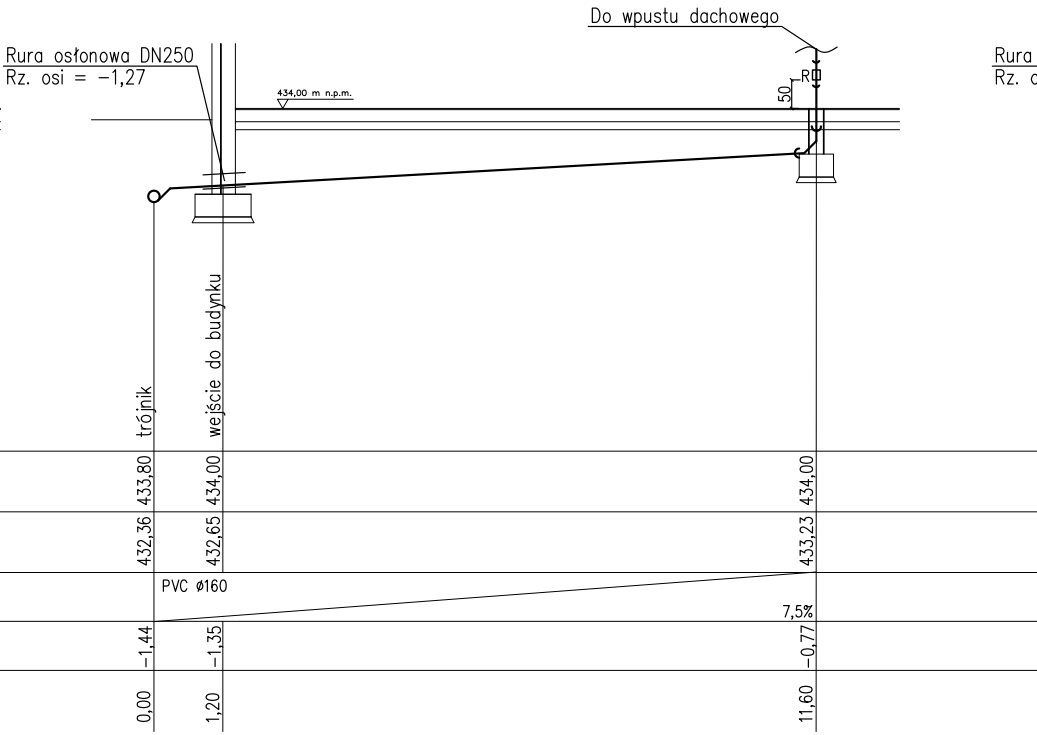
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −1,27
Do wpustu dachowego
434,00 m n.p.m.
50
R
trójnik
wejście do budynku
433,80
434,00
434,00
432,36
432,65
433,23
PVC ø160
7,5%
−1,44
−1,35
−0,77
0,00
1,20
11,60
Rura
Rz. o

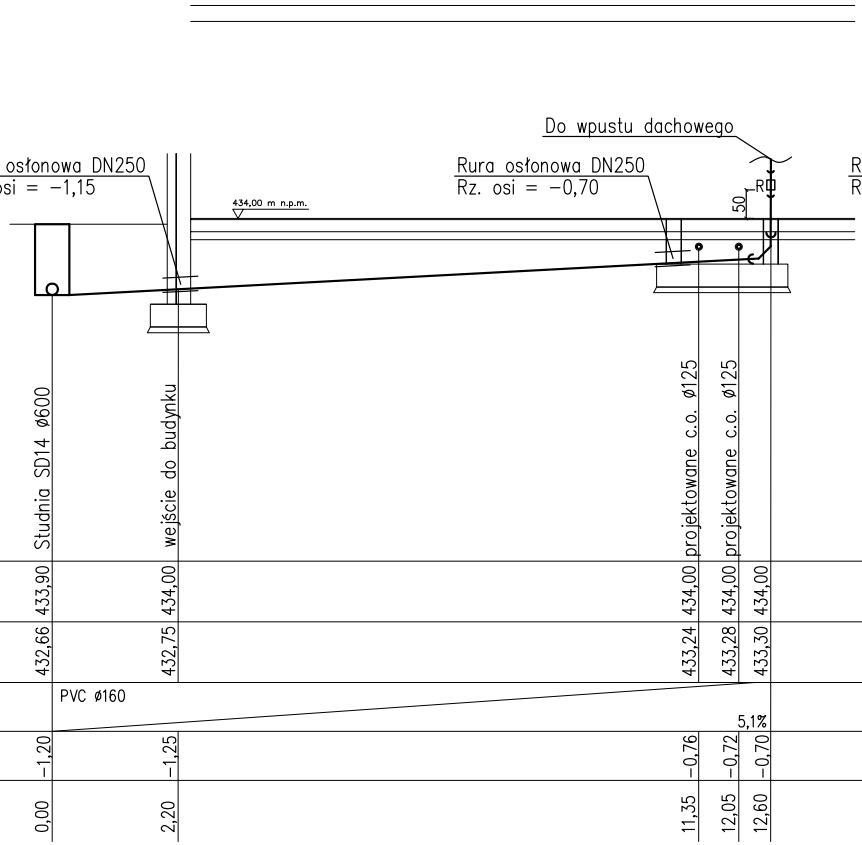

osłonowa DN250
si = −1,15
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,70
Do wpustu dachowego
434,00 m n.p.m.
50
R
Studnia SD14 ø600
wejście do budynku
projektowane c.o. ø125
projektowane c.o. ø125
433,90
434,00
434,00
434,00
434,00
432,66
432,75
433,24
433,28
433,30
PVC ø160
5,1%
−1,20
−1,25
−0,76
−0,72
−0,70
0,00
2,20
11,35
12,05
12,60

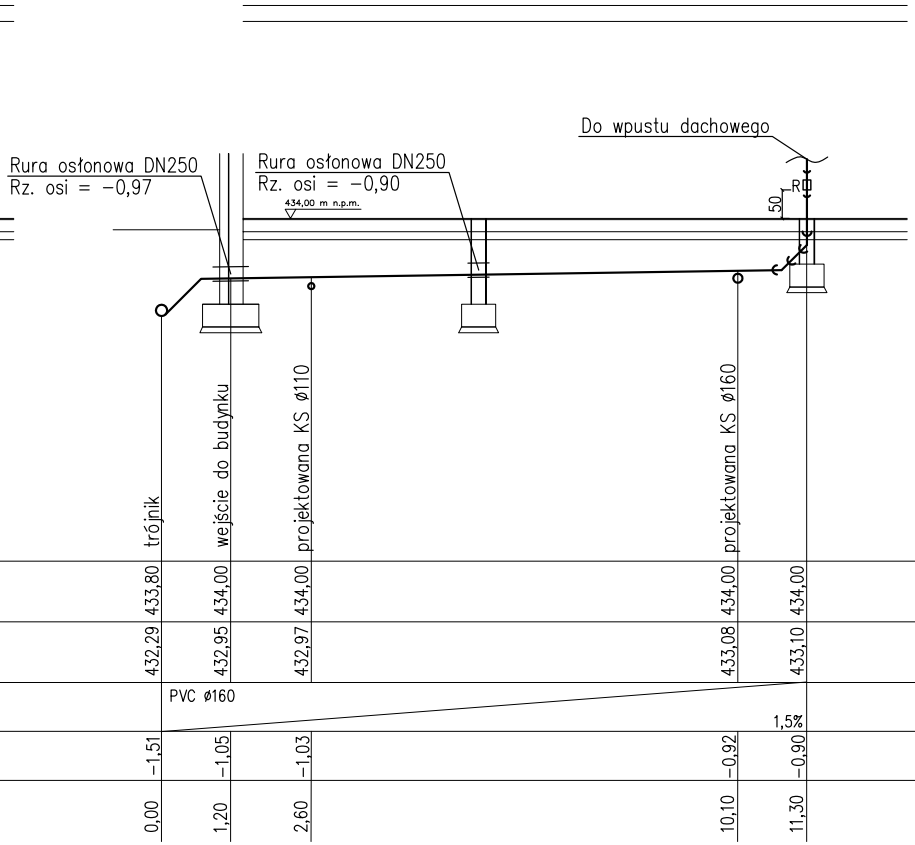

Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,97
Rura osłonowa DN250
Rz. osi = −0,90
Do wpustu dachowego
434,00 m n.p.m.
50
R
trójnik
wejście do budynku
projektowana KS ø110
projektowana KS ø160
433,80
434,00
434,00
434,00
434,00
432,29
432,95
432,97
433,08
433,10
PVC ø160
1,5%
−1,51
−1,05
−1,03
−0,92
−0,90
0,00
1,20
2,60
10,10
11,30



trójnik
433,90
432,30
PVC
−1,60
0,00

LEGENDA:

——— – instalacja kanalizacji deszczowej

UWAGI:

1. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać zgodnie z odpornością ogniową przegrody z zastosowaniem systemu przegród ogniowych
2. Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek PCV SN8 SDR34 z rdzeniem litym
3. Rury osłonowe stalowe

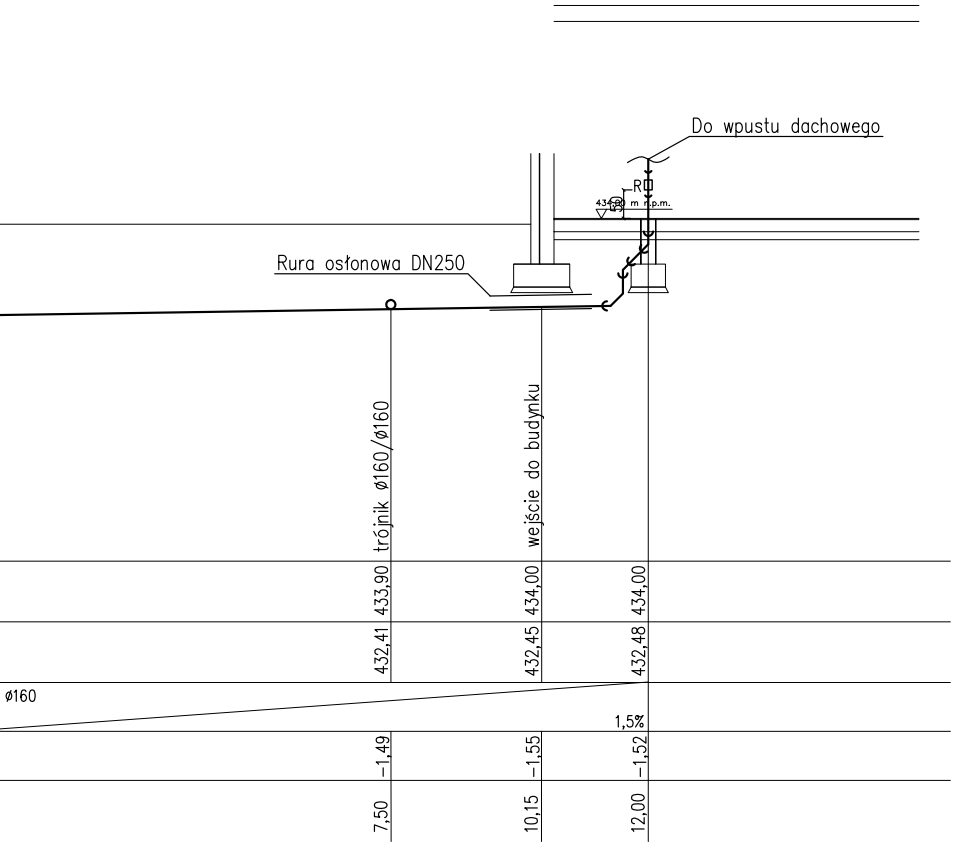
Do wpustu dachowego
R
434,00 m n.p.m.
Rura osłonowa DN250
trójnik ø160/ø160
wejście do budynku
433,90
434,00
434,00
432,41
432,45
432,48
ø160
1,5%
-1,49
-1,55
-1,52
7,50
10,15
12,00

główny projektant:	
GΣRECKI	dominik górecki pracownia architektury ślężna 205/8 53-112 wrocław +48 502 520 840 www.gorecki-arch.pl
DE DE PRACOWNIA	DE PRACOWNIA SZCZEPAN DEJNEK RYNEK 13 23-100 Bychawa tel. .+48 500 162 555 e-mail. szczepan.dejnek@gmail.com NIP: 713-188-60-33 REGON: 060242653

projekt:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU ORAZ DROGĄ GMINNĄ ŁĄCZĄCĄ UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z UL. MACIEJA RATAJA
LĄDEK–ZDRÓJ, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
NR EW. DZ. 262, 284, 285/11, 285/12, OBR. STARE MIASTO

inwestor

GMINA LĄDEK–ZDRÓJ
RYNEK 31
57–540 LĄDEK–ZDRÓJ

projektant	branża	podpis
mgr inż. arch. Dominik Górecki nr upr. 38/08/DOIA	architektura	
mgr inż. Mirosław Pandelidis nr upr. 168/87/UW	sanitarna	
sprawdzający	**branża**	**podpis**
mgr inż. arch. Szczepan Dejnek nr upr. 04/DSOKK/2013	architektura	
mgr inż. Hanna Pandelidis nr upr. 253/86/UW	sanitarna	

PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA
Rysunek: INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ– Profile instalacji podposadzkowej	Rewizja –
	Skala: 1:100
Rysunek nr: ZKP–PW–IS–06	Data: MAJ 2015
	Rysował: PP